| Studnia | ODLEGŁOŚĆ [m] | RZĘDNA TERENU | RZĘDNA DNA PRZEWODU | ZAGŁĘBIENIE |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 139,63 / 138,80 | 139,63 | 0,00 |
| $S_{D32}$ | 23,60 | 141,75 | 140,40 | 1,35 |
| $S_{D31}$ | 32,80 | 142,05 | 140,55 | 1,50 |
| $S_{D30}$ | 72,10 | 143,70 | 142,20 / 142,20 / 141,58 | 1,50 / 1,50 / 2,12 |
| $S_{D29}$ | 96,10 | 144,40 | 141,70 / 141,70 | 2,70 / 2,70 |
| $S_{D1}$ | 113,70 | 144,40 | 142,35 / 141,94 | 2,05 / 2,46 |
| $S_{D2}$ | 162,0 | 144,50 | 142,18 | 2,32 |
| $S_{D3}$ | 184,80 | 145,20 | 143,70 / 142,29 | 1,50 / 2,91 |
| $S_{D4}$ | 207,0 | 145,20 | 142,40 | 2,80 |
| $S_{D5}$ | 216,0 | 145,20 | 142,44 | 2,76 |
| $S_{D6}$ | 242,60 | 145,30 | 142,57 | 2,73 |
| $S_{D7}$ | 276,60 | 145,50 | 144,00 / 142,74 | 1,50 / 2,76 |
| $S_{D8}$ | 317,60 | 145,70 | 142,94 | 2,76 |
| $S_{D9}$ | 352,60 | 145,90 | 144,40 / 144,40 / 143,12 | 1,50 / 1,50 / 2,78 |
| $S_{D10}$ | 377,40 | 146,20 | 143,24 | 2,96 |
| $S_{D11}$ | 409,20 | 146,20 | 144,70 / 143,40 | 1,50 / 2,80 |
| $S_{D12}$ | 459,20 | 146,20 | 144,70 / 143,65 | 1,50 / 2,55 |
| $S_{D13}$ | 479,70 | 145,70 | 143,75 | 1,95 |
| $S_{D14}$ | 515,90 | 146,30 | 144,80 / 143,93 | 1,50 / 2,37 |
| $S_{D15}$ | 555,90 | 146,60 | 144,13 | 2,47 |
| $S_{D16}$ | 580,40 | 146,60 | 145,10 / 144,25 | 1,50 / 2,35 |
| $S_{D17}$ | 627,60 | 147,70 | 144,49 | 3,21 |
| $S_{D18}$ | 677,60 | 147,70 | 146,20 / 144,74 | 1,50 / 2,96 |
| $S_{D19}$ | 721,30 | 147,70 | 146,20 / 144,96 | 1,50 / 2,74 |
| $S_{D20}$ | 771,30 | 148,30 | 146,80 / 145,21 | 1,50 / 3,09 |
| $S_{D21}$ | 821,30 | 148,80 | 145,46 | 3,34 |
| $S_{D22}$ | 852,30 | 148,80 | 147,30 / 145,62 | 1,50 / 3,18 |
| $S_{D23}$ | 871,30 | 148,80 | 145,71 | 3,09 |
| $S_{D24}$ | 921,30 | 148,80 | 147,30 / 145,96 | 1,50 / 2,84 |
| $S_{D25}$ | 959,70 | 148,80 | 146,15 | 2,65 |
| $S_{D26}$ | 981,20 | 148,80 | 147,30 / 146,26 | 1,50 / 2,54 |
| $S_{D27}$ | 1009,70 | 148,50 | 146,40 | 2,10 |
| $S_{D28}$ | 1030,70 | 148,00 | 146,50 | 1,50 |

| Odcinek | ODLEGŁOŚĆ [m] | SPADEK | MATERIAŁ |
|---|---|---|---|
| 0,00 – $S_{D32}$ | 23,60 | 3,26% | kdØ315PVC |
| $S_{D32}$ – $S_{D31}$ | 9,20 | 1,63% | kdØ315PVC |
| $S_{D31}$ – $S_{D30}$ | 39,30 | 2,62% | kdØ315PVC |
| $S_{D30}$ – $S_{D29}$ | 24,0 | 0,50% | kdØ315PVC |
| $S_{D29}$ – $S_{D1}$ | 17,50 | 1,36% | kdØ315PVC |
| $S_{D1}$ – $S_{D2}$ | 48,30 | 0,50% | kdØ315PVC |
| $S_{D2}$ – $S_{D3}$ | 22,80 | 0,50% | kdØ315PVC |
| $S_{D3}$ – $S_{D4}$ | 22,20 | 0,50% | kdØ315PVC |
| $S_{D4}$ – $S_{D5}$ | 9,0 | 0,50% | kdØ315PVC |
| $S_{D5}$ – $S_{D6}$ | 26,60 | 0,50% | kdØ315PVC |
| $S_{D6}$ – $S_{D7}$ | 34,0 | 0,50% | kdØ315PVC |
| $S_{D7}$ – $S_{D8}$ | 41,0 | 0,50% | kdØ315PVC |
| $S_{D8}$ – $S_{D9}$ | 35,0 | 0,50% | kdØ315PVC |
| $S_{D9}$ – $S_{D10}$ | 24,80 | 0,50% | kdØ315PVC |
| $S_{D10}$ – $S_{D11}$ | 31,80 | 0,50% | kdØ315PVC |
| $S_{D11}$ – $S_{D12}$ | 50,0 | 0,50% | kdØ315PVC |
| $S_{D12}$ – $S_{D13}$ | 20,50 | 0,50% | kdØ315PVC |
| $S_{D13}$ – $S_{D14}$ | 36,20 | 0,50% | kdØ315PVC |
| $S_{D14}$ – $S_{D15}$ | 40,0 | 0,50% | kdØ315PVC |
| $S_{D15}$ – $S_{D16}$ | 24,50 | 0,50% | kdØ315PVC |
| $S_{D16}$ – $S_{D17}$ | 47,20 | 0,50% | kdØ315PVC |
| $S_{D17}$ – $S_{D18}$ | 50,0 | 0,50% | kdØ315PVC |
| $S_{D18}$ – $S_{D19}$ | 43,70 | 0,50% | kdØ315PVC |
| $S_{D19}$ – $S_{D20}$ | 50,0 | 0,50% | kdØ315PVC |
| $S_{D20}$ – $S_{D21}$ | 50,0 | 0,50% | kdØ315PVC |
| $S_{D21}$ – $S_{D22}$ | 31,0 | 0,50% | kdØ315PVC |
| $S_{D22}$ – $S_{D23}$ | 19,0 | 0,50% | kdØ315PVC |
| $S_{D23}$ – $S_{D24}$ | 50,0 | 0,50% | kdØ315PVC |
| $S_{D24}$ – $S_{D25}$ | 38,40 | 0,50% | kdØ315PVC |
| $S_{D25}$ – $S_{D26}$ | 21,50 | 0,50% | kdØ315PVC |
| $S_{D26}$ – $S_{D27}$ | 28,50 | 0,50% | kdØ315PVC |
| $S_{D27}$ – $S_{D28}$ | 21,0 | 0,50% | kdØ315PVC |

## SPOSÓB UŁOŻENIA PRZEWODU W WYKOPIE

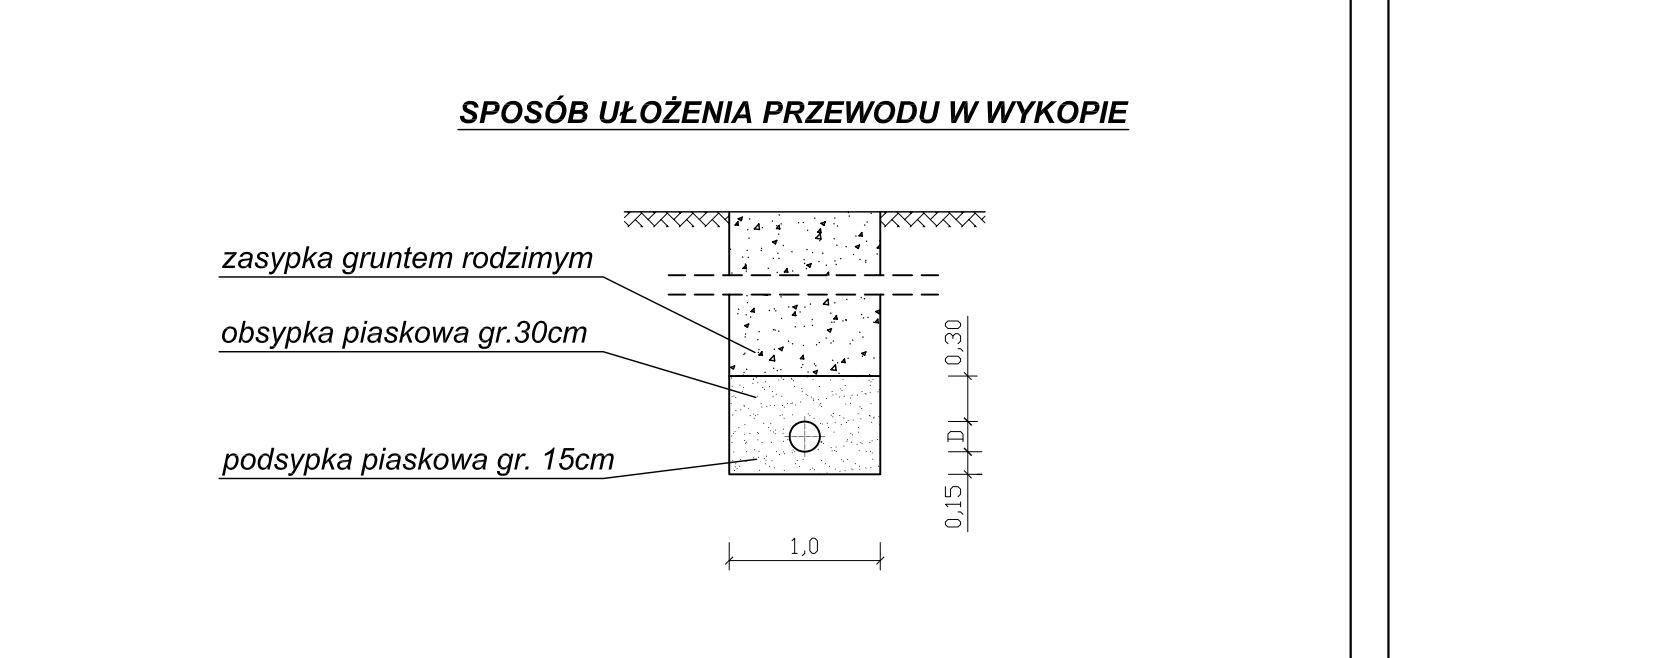


**Uwaga:**
**Na skrzyżowaniach rurociągów z istniejącymi kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi, na kable należy nałożyć rury ochronne dwudzielne AROTA**

**Uwaga:**
**Projektowane wpusty jezdniowe i krawężnikowo-jezdniowe z koszem i osadnikiem piasku**

ZAKŁAD INŻYNIERII WODNO - ŚCIEKOWEJ "PROJEKT"

64 - 800 Chodzież • ul. Konfeniga 9 • tel./fax. (0 67) 28 22 604

| | | | |
|---|---|---|---|
| Inwestor | Gmina Wyrzysk, ul. Księcia Witolda 5, 89-300 Wyrzysk | | |
| Obiekt | Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji burzowej i sieci wodociągowej w ul. Kościuszki m. Wyrzysk | | |
| Stadium | Kanalizacja burzowa | Data | Podpis |
| Projektant | inż. ROMAN POPIELARSKI, Upr. bud. nr UAN/N/7210/253/89 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej | I 2011 r. | |
| Opracowała | mgr inż. PATRYCJA PUCIŃSKA | I 2011 r. | |
| Sprawdzający | mgr inż. BEATA RYCERZ | I 2011 r. | |
| Tytuł rys. | PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI BURZOWEJ | SKALA 1:100 / 1:500 | Nr rys. 2 |